

实验室建设

实验室建设

实验室建设


实验室建设

实验室建设

实验室建设

实验室建设



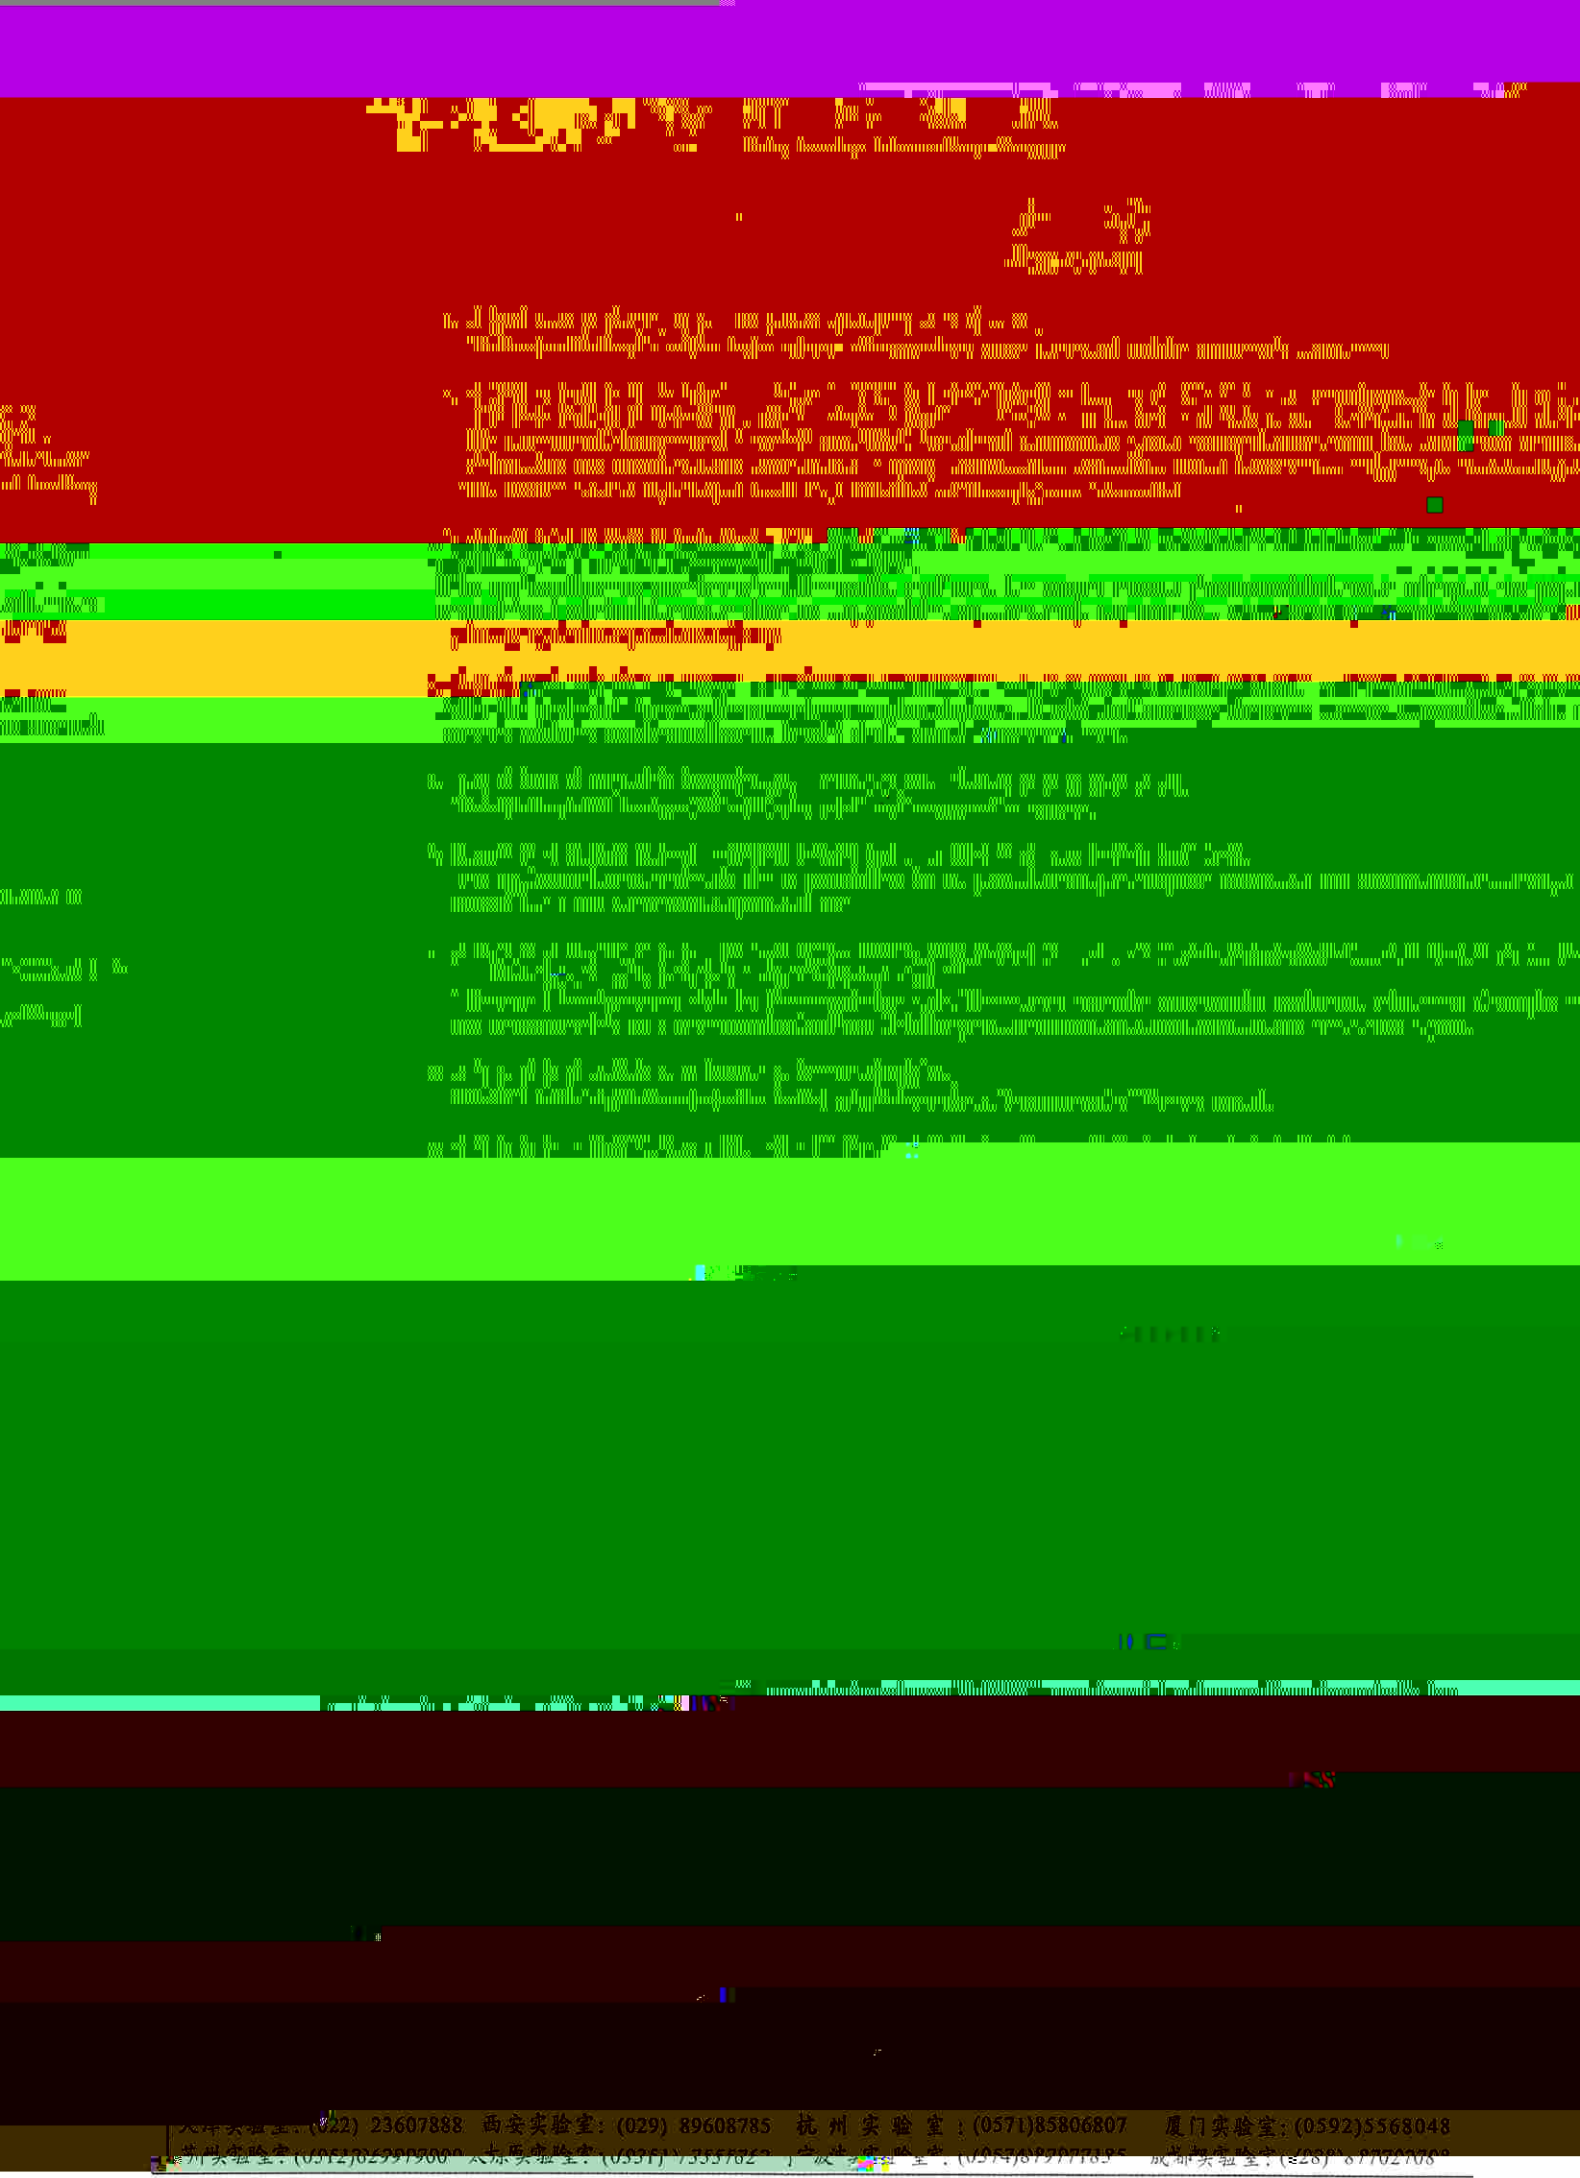

谱尼测试集团江苏有限公司 检测报告

报告编号: PNY-SZHBG062-119-2018A

报告日期: 2020年08月11日

委托单位: 江苏谱尼测试有限公司

检测项目: 水质检测

检测标准: GB 5749-2006

检测地点: 江苏省苏州市工业园区金芳路8号

检测时间: 2020年08月11日

检测人员: 张三

审核人: 李四

批准人: 王五

签发日期: 2020年08月11日

检测地址: 江苏省苏州市工业园区金芳路8号

检测单位: 谱尼测试集团江苏有限公司

审核人

批准人

签发日期

2020年08月11日

检测项目

检测标准

检测地点

检测时间

检测结果

No. IOB1RBZF85372955

第2页, 共2页

样品编号及名称	检测项目	限值	检测结果
F85372955 1号炉渣	热灼减率, %	≤5	3.2

——以下空白——

